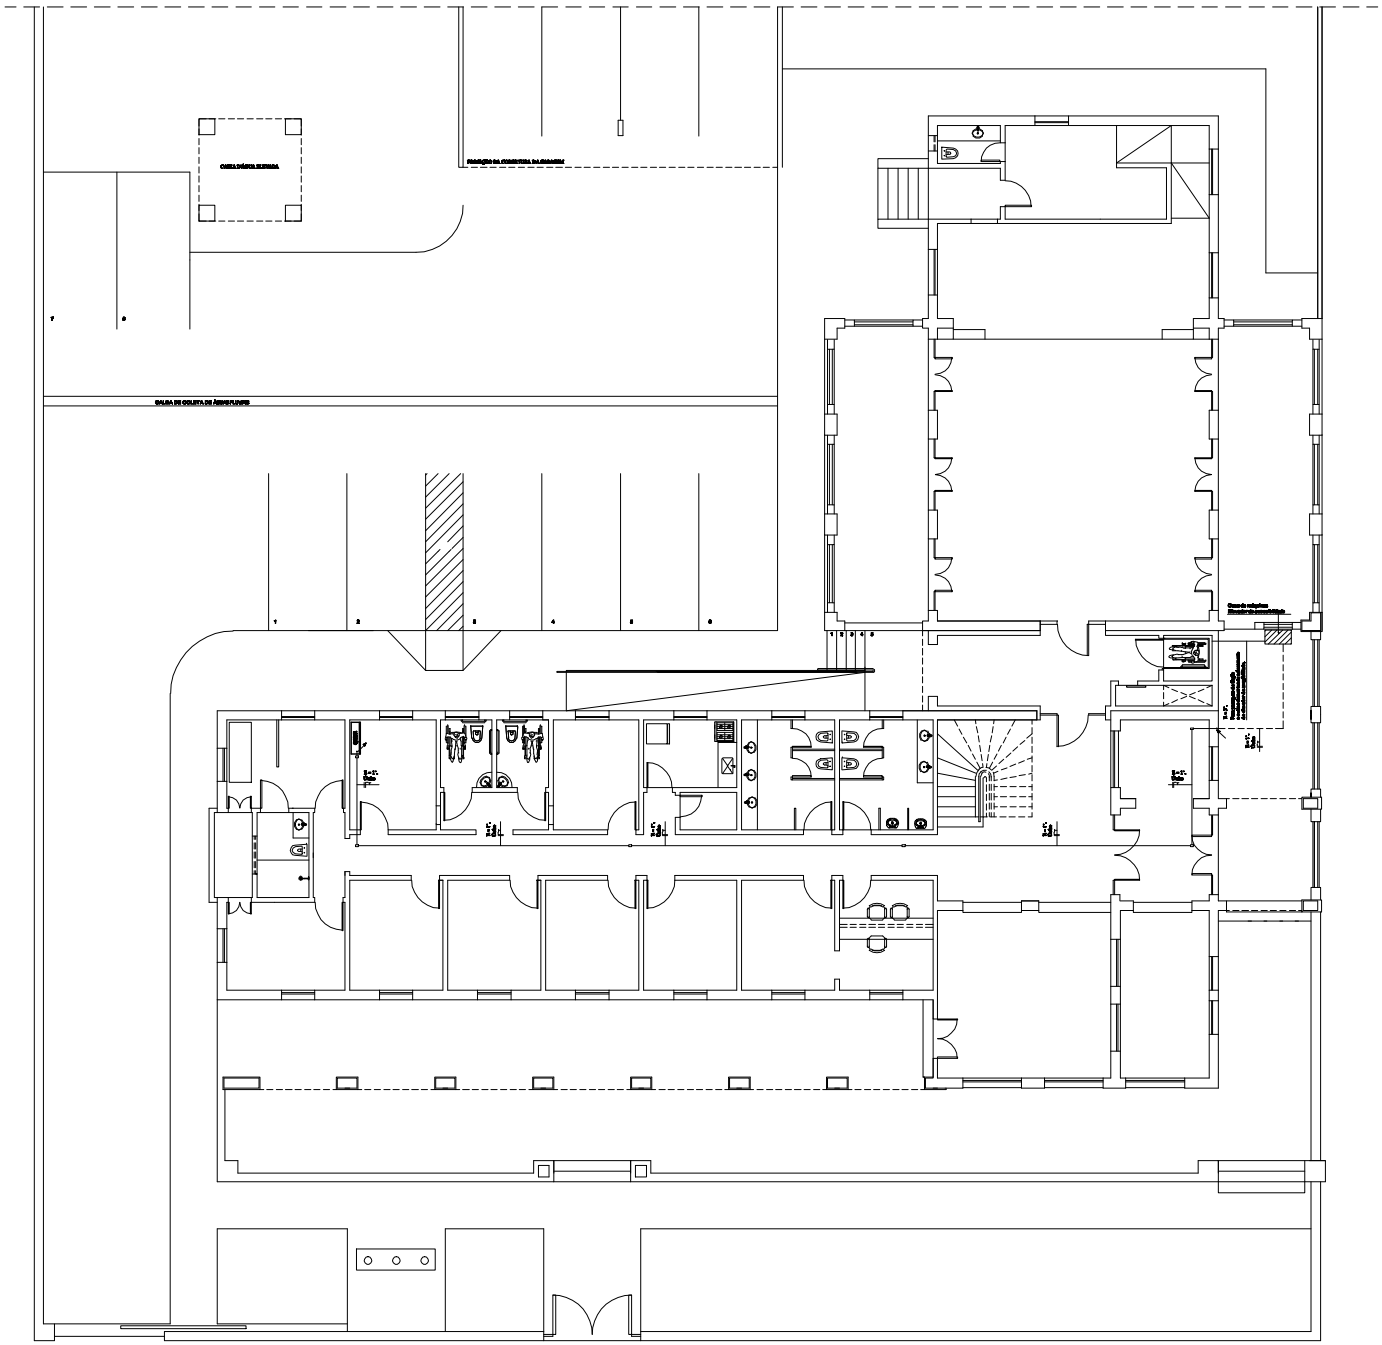

NOTAS:

- ELETRODUTO EXCLUSIVO PARA USO DO CIRCUITO ELÉTRICO ALIMENTADOR DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE.
- ALIMENTAÇÃO DIRETADO B DDE NO TÉRREO.
- FIAÇÃO: 3 X 2,5 MM² (FASE + NEUTRO + TERRA)
- DISJUNTOR: MONOPÁSICO DE 20 A.
- INTERLIGAR ESTE ELETRODUTO DE 3" A CASA DE MÁQUINAS AO POÇO DO ELEVADOR.

LEGENDA

COMPOSIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal

MONTEIRO - PB

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTEIRO - PB

Folha		Fonte
01/01		ELEV.